
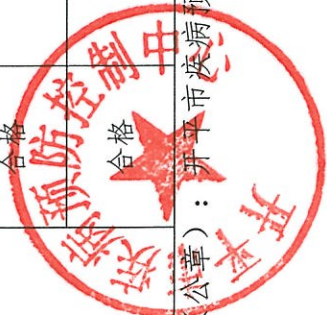


2020 下半年开平市二次供水水质监测结果汇总表

第 1 页, 共 2 页

序号	检品编号	名称	类型	监测指标	监测结果	不合格项目	备注
1	2009L10009	开平市金马房地产有限公司	二次供水	总大肠菌群、菌落总数、耐热 大肠菌群、大肠埃希氏菌、色 度、浑浊度、臭和味、肉眼可 见物、铝、铁、锰、铜、锌、 阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、 氯化物、溶解性总固体、砷、 镉、铬（六价）、氰化物、氟 化物、汞、硝酸盐、硒、四氯 化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、 总硬度、耗氧量、pH、挥发酚 类、游离余氯	合格	/	/
2	2009L10010	津园	二次供水		合格	/	/
3	2009L10011	天富豪庭	二次供水		合格	/	/
4	2009L10012	开平市世界谭氏中学	二次供水		合格	/	/
5	2009L10013	轩汇豪庭	二次供水		合格	/	/
6	2009L10014	广东碧桂园物业服务股份有限公司开平分公司	二次供水		合格	/	/
7	2009L10015	东汇城	二次供水		合格	/	/
8	2009L10016	开平市海伦堡房地产有限公司	二次供水		合格	/	/
9	2009L10017	开平市中心医院	二次供水		合格	/	/

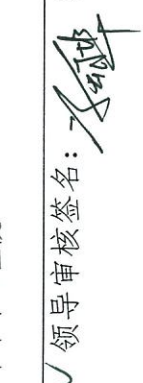


制表人: 陈良璞 复核人:  领导审核签名:  报告日期: 2020-11-16 填报单位 (公章): 开平市疾病预防控制中心

2020年下半年开平市二次供水水质监测结果汇总表

第 2 页, 共 2 页

序号	检品编号	名称	类型	监测指标	监测结果	不合格项目	备注
10	2009L10018	东方明珠	二次供水	总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、氨氮、三氯甲烷、铅、总硬度、耗氧量、pH、挥发酚类、游离余氯	合格	/	/
11	2009L10019	开平良鸿房地产有限公司(中富花园)	二次供水		合格	/	/
12	2009L10020	开平市云景房地产开发有限公司	二次供水		合格	/	/
13	2009L10021	中行住宅楼	二次供水		合格	/	/
14	2009L10022	开平市三建集团公司	二次供水		合格	/	/
15	2009L10023	富丽华花园	二次供水		合格	/	/
16	2009L10024	领美花园	二次供水		合格	/	/
17	2009L10025	开平市交通房地产开发总公司	二次供水		合格	/	/
18	2009L10026	开平市中业房地产有限公司(中业新城)	二次供水		合格	/	/

制表人: 陈良璞 复核人:  领导审核签名:  报告日期: 2020-11-16 填报单位(公章): 开平市疾病预防控制中心





开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2009L10009 号

受检单位: 开平市金马房地产有限公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙金山东路1号 检测类别: 卫生监督
采样点: 6栋7楼 采样日期: 2020-09-21
样品数量: 3L 收样日期: 2020-09-21
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-09-21
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10009

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.85	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	53mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	23.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.006mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	6.5mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.17mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.5mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.2mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10009 号

氟化物	0.23mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.020mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.20mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



报告日期: 2020-10-13

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10010 号

受检单位: 津园 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市人民公园侧 检测类别: 卫生监测
采样点: 物业部 采样日期: 2020-09-21
样品数量: 3L 收样日期: 2020-09-21
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-09-21
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氟化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10010

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.80	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	51mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	23.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.010mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氟化物	6.8mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.10mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.6mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.2mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10010 号

氟化物	0.23mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.021mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.20mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人: 
职称: 主任技师



报告日期: 2020-10-13

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2009L10011 号

受检单位: 天富豪庭
受检单位地址: 开平市长沙良园路35号
采样点: 物业部
样品数量: 3L
采样单位: 开平市疾病预防控制中心
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

采样人: 梁如亮、陈良璞
检测类别: 卫生监测
采样日期: 2020-09-21
收样日期: 2020-09-21
检测日期: 2020-09-21

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氰化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10011

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.86	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	49mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	23.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.007mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氰化物	6.4mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.18mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.8mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.1mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10011 号

氟化物	0.23mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.015mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.20mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



检验报告专用章

报告日期: 2020-10-13

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2009L10012 号

受检单位: 开平市世界谭氏中学
受检单位地址: 开平市长沙科技路9号
采样点: 食堂
样品数量: 3L
采样单位: 开平市疾病预防控制中心
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

采样人: 梁如亮、陈良璞
检测类别: 卫生监测
采样日期: 2020-09-21
收样日期: 2020-09-21
检测日期: 2020-09-21

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10012

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	8CFU/mL	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.90	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	59mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	23.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.004mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	7.3mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.12mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.5mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.3mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10012 号

氟化物	0.25mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.015mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.20mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



报告日期: 2020-10-13

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10013 号

受检单位: 轩汇豪庭
受检单位地址: 长沙街道科展路8号
采样点: 物业部
样品数量: 3L
采样单位: 开平市疾病预防控制中心
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

采样人: 梁如亮、陈良璞
检测类别: 卫生监测
采样日期: 2020-09-21
收样日期: 2020-09-21
检测日期: 2020-09-21

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氟化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10013

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.90	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	57mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	24.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.006mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氟化物	7.0mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.16mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.3mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.3mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10013 号

氟化物	0.24mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	0.002mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.028mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.10mg/L	≥0.05mg/L

(以下空白)

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人:

签发人:

职称: 主任技师

检验报告专用章

报告日期: 2020-10-14

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2009L10014 号

受检单位: 广东碧桂园物业服务有限公司开平分公司
受检单位地址: 开平大道268号碧桂园翡翠湾峰景苑一街29号首层1号铺
采样点: 工程部
样品数量: 3L
采样单位: 开平市疾病预防控制中心
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

采样人: 梁如亮、陈良璞
检测类别: 卫生监测
采样日期: 2020-09-21
收样日期: 2020-09-21
检测日期: 2020-09-21

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10014

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.00	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	59mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	23.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.007mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	7.1mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.16mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.4mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.3mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10014 号

氟化物	0.24mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.028mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.10mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人:

签发人:

职称: 主任技师

检验报告专用章

报告日期: 2020-10-14

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2009L10015 号

受检单位: 东汇城
受检单位地址: 长沙开平大道1号2、3、4、6幢(东汇城)
采样点: 物业公司
样品数量: 3L
采样单位: 开平市疾病预防控制中心
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

采样人: 梁如亮、陈良璞
检测类别: 卫生监测
采样日期: 2020-09-21
收样日期: 2020-09-21
检测日期: 2020-09-21

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10015

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.90	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	56mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	23.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.005mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	7.4mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.16mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.4mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.4mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10015 号

氟化物	0.25mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.020mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.10mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



检验报告专用章

报告日期: 2020-10-14

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2009L10016 号

受检单位: 开平市海伦堡房地产开发有限公司
受检单位地址: 开平市三江大道1号325国道旁
采样点: 物业部
样品数量: 3L
采样单位: 开平市疾病预防控制中心
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

采样人: 梁如亮、陈良璞
检测类别: 卫生监测
采样日期: 2020-09-21
收样日期: 2020-09-21
检测日期: 2020-09-21

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10016

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.90	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	56mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	23.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.005mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	6.8mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.19mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.5mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.3mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10016 号

氟化物	0.25mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.020mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.10mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



检验报告专用章

报告日期: 2020-10-14

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2009L10017 号

受检单位: 开平市中心医院 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平长沙街办事处三江大道开发A7区 检测类别: 卫生监测
采样点: 门诊 采样日期: 2020-09-21
样品数量: 3L 收样日期: 2020-09-21
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-09-21
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氟化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10017

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.15	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	56mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	23.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.007mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氟化物	6.9mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.21mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.5mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.4mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10017 号

氟化物	0.25mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.011mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.10mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师

检验报告专用章

报告日期: 2020-10-14

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10018 号

受检单位: 东方明珠
受检单位地址: 长沙新港路91号
采样点: 12楼
样品数量: 3L
采样单位: 开平市疾病预防控制中心
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢
采样人: 梁如亮、陈良璞
检测类别: 卫生监测
采样日期: 2020-09-21
收样日期: 2020-09-21
检测日期: 2020-09-21

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10018

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.15	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	59mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	22.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.008mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	7.4mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.22mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.6mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.4mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10018 号

氟化物	0.26mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.011mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.10mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师

检验报告专用章

报告日期: 2020-10-14

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2009L10019 号

受检单位: 开平良鸿房地产有限公司(中富花园) 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙区 检测类别: 卫生监测
采样点: 2楼 采样日期: 2020-09-22
样品数量: 3L 收样日期: 2020-09-22
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-09-22
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10019

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.90	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	56mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	24.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.008mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	7.3mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.21mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.4mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.5mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10019 号

氟化物	0.25mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.019mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.10mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10020 号

受检单位: 开平市云景房地产开发有限公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙区长青路6号 检测类别: 卫生监测
采样点: 物业部 采样日期: 2020-09-22
样品数量: 3L 收样日期: 2020-09-22
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-09-22
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10020

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.92	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	56mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	24.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.009mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	7.3mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.23mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.4mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.6mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10020 号

氟化物	0.26mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.014mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.10mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



报告日期: 2020-10-14

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10021 号

受检单位: 中行住宅楼 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 宝源中路8号 检测类别: 卫生监测
采样点: 门卫处 采样日期: 2020-09-22
样品数量: 3L 收样日期: 2020-09-22
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-09-22
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10021

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.91	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	57mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	24.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.006mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	7.3mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.20mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.4mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.4mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10021 号

氟化物	0.25mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.014mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.21mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师

检验报告专用章

报告日期: 2020-10-14

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2009L10022 号

受检单位: 开平市三建集团公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 港口路85号 检测类别: 卫生监测
采样点: 物业公司 采样日期: 2020-09-22
样品数量: 3L 收样日期: 2020-09-22
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-09-22
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10022

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.80	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	56mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	24.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.011mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	7.3mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.23mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.6mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.6mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10022 号

氟化物	0.26mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.011mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.22mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10023 号

受检单位: 富丽华花园 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 幕桥东路26号 检测类别: 卫生监测
采样点: 门卫处 采样日期: 2020-09-22
样品数量: 3L 收样日期: 2020-09-22
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-09-22
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值,色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,溶解性总固体,总硬度(以CaCO₃计),挥发酚类(以苯酚计),阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物,氨氮(以N计),硝酸盐(以N计),氰化物,硫酸盐,氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞,砷,硒,铬(六价),铅,锰,铜,锌,铁,镉,铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷,四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10023

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.81	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	60mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	24.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.009mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	8.1mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.14mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.8mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.8mg/L	≤250mg/L

注:送样委托检测数据仅对本次受理样品负责;未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10023 号

氟化物	0.27mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.011mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.21mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:


职称: 主任技师



检验报告专用章

报告日期: 2020-10-14

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10024 号

受检单位: 领美花园 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市祥龙中路50号 检测类别: 卫生监测
采样点: 物业部 采样日期: 2020-09-22
样品数量: 3L 收样日期: 2020-09-22
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-09-22
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10024

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	6.80	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	56mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	24.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.009mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	7.8mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.22mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.6mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.6mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10024 号

氟化物	0.25mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.0088mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.23mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人: 

签发人:



职称: 主任技师



报告日期: 2020-10-14

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检验报告

第 2009L10025 号

受检单位: 开平市交通房地产开发总公司 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙沿江西路68号 检测类别: 卫生监测
采样点: 门卫处 采样日期: 2020-09-22
样品数量: 3L 收样日期: 2020-09-22
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-09-22
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10025

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.05	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	55mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	24.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.009mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	7.4mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.24mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.7mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.8mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10025 号

氟化物	0.26mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.012mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.20mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人:

签发人:

职称: 主任技师

检验报告专用章

报告日期: 2020-10-14

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。



开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10026 号

受检单位: 开平市中业房地产有限公司(中业新城) 采样人: 梁如亮、陈良璞
受检单位地址: 开平市长沙街道办事处东兴大道33号 检测类别: 卫生监测
采样点: 3栋2405 采样日期: 2020-09-22
样品数量: 3L 收样日期: 2020-09-22
采样单位: 开平市疾病预防控制中心 检测日期: 2020-09-22
实验室地址: 开平市东兴大道安吉路东3号1幢

检测方法: 氯气及游离氯制剂(游离氯):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.11-2006];菌落总数, 总大肠菌群, 耐热大肠菌群, 大肠埃希氏菌:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.12-2006];pH值, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 溶解性总固体, 总硬度(以CaCO₃计), 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.4-2006];氯化物, 氨氮(以N计), 硝酸盐(以N计), 氰化物, 硫酸盐, 氟化物:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.5-2006];汞, 砷, 硒, 铬(六价), 铅, 锰, 铜, 锌, 铁, 镉, 铝:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.6-2006];耗氧量(以O₂计):《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.7-2006];三氯甲烷, 四氯化碳:《生活饮用水标准检验方法》[GB/T 5750.8-2006]

检品编号:2009L10026

样品名称:二次供水

检测项目	检测结果	标准值
菌落总数	未检出	≤100CFU/mL
总大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
耐热大肠菌群	未检出	不得检出MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出MPN/100mL
pH值	7.32	6.5~8.5
色度	<5度	≤15度
浑浊度	<0.1NTU	≤1NTU
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
溶解性总固体	59mg/L	≤1000mg/L
总硬度(以CaCO ₃ 计)	25.2mg/L	≤450mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002mg/L	≤0.002mg/L
阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
三氯甲烷	0.013mg/L	≤0.06mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L
氯化物	7.7mg/L	≤250mg/L
氨氮(以N计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L
硝酸盐(以N计)	0.26mg/L	≤10mg/L
耗氧量(以O ₂ 计)	1.8mg/L	≤3mg/L
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L
硫酸盐	2.8mg/L	≤250mg/L

注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。

(附页)

开平市疾病预防控制中心
(开平市卫生检验中心)

检 验 报 告

第 2009L10026 号

氟化物	0.26mg/L	≤1.0mg/L
汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
铬(六价)	<0.01mg/L	≤0.05mg/L
铅	<0.002mg/L	≤0.01mg/L
锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
铜	<0.20mg/L	≤1.0mg/L
锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
铁	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
镉	<0.0002mg/L	≤0.005mg/L
铝	0.012mg/L	≤0.2mg/L
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.08mg/L	≥0.05mg/L
(以下空白)		

检测结论:

该批产品所检项目符合国家卫生标准GB5749-2006。

编制人: 刘丽娟

审核人:

签发人:

职称: 主任技师

检验报告专用章

报告日期: 2020-10-14



注: 送样委托检测数据仅对本次受理样品负责; 未经本检验中心书面批准不得部分复制本报告(完整复印除外)。